

**PRECONISATION DE CONTROLE PAR « TEST électrique »
DU PORTE-CLIPS 6 VOIES HYBRIDE 2.8-1.5mm ETANCHE
*TESTING INSTRUCTIONS FOR « Electrical TEST » ON THE
6-WAY HYBRID 2.8-1.5mm SEALED RECEPTACLE HOUSING***

**1. RECOMMANDATIONS GENERALES
GENERAL INSTRUCTIONS**

Se reporter à la recommandation générale d'utilisation 411-15703.

Refer to the general instruction for use 411-15703

L'opérateur insère le contact manuellement dans l'alvéole. Un « clic » l'informe du verrouillage du contact.

The operator inserts the clip into the cavity manually. A "click" indicates that the clip is locked in.

Par sécurité l'opérateur exerce une traction sur le fil pour s'assurer que le contact est bien encliqueté.

As a precaution, the operator pulls on the wire to check that the clip is locked into place.

Puis après avoir inséré tous les contacts, l'opérateur ferme le double verrouillage comme indiqué dans le cahier de préconisations No 411-15703.

Then after all terminals insertion, the operator close the secondary latch as shown in the instructions for use No 411-15703.

**2. DEFINITION DES DEFAULTS POTENTIELS
DEFINITION OF POTENTIAL DEFECTS**

2.1 Orientation des contacts / Wrongly-positioned contacts

L'orientation d'un contact est à 90° autour de l'axe longitudinal d'insertion de ce contact.

The clip position is at a 90°angle from the correct position.

2.2 Absence D'ENCLIQUETAGE / Interlocking not effected

Le contact n'est pas correctement inséré ou verrouillé dans l'alvéole.

The contact is not inserted correctly or locked into the cavity.

2.3 Absence de VERROUILLAGE du DV / Secondary latch locking not effected

Le verrou secondaire n'est pas activé.

The secondary latch is not activated.

Créé par P FLORES le 07 sep 2005

Approuvé par J DAHER le 07 sep 2005

3. CONTROLE ET MOYEN PRECONISES INSPECTION AND RECOMMENDED ACTIONS

3.1 ORIENTATION DES CLIPS / CLIP ORIENTATION

Insertion suivant préconisation 411-15703 avec impossibilité de mauvaise insertion sans détérioration des composants.

Insertion according to instruction sheet No. 411-15703, with no possibility to bad insertion without components destruction.

3.2 ENCLIQUETAGE / INTERLOCKING

Contrôlé selon § 4 : Spécification de contrôle

See § 4 : Control specification

4. SPECIFICATION DE CONTROLE ELECTRIQUE ET D'ENCLIQUETAGE ELECTRIC AND INTERLOCKING CONTROL SPECIFICATION

4.1 Forme des touches de test / Test point definition

La forme de la touche de test sera au maxi des cotes spécifiées sur le plan page 3/3.

The shape of the test point will be at the maximum of the dimensions specified on the drawing page 3/3

4.2 Effort de détection / Detection strength

L'effort maxi de chaque pointe de test sur le contact sera de 5N.

The maximum effort of every test point on the terminal will be 5N.

4.3 Course de détection / Detection movement

La course nécessaire à la pointe de test est définie sur le plan page 3/3 (+1/0).

The test point movement necessary is specified on the drawing page 3/3 (+1/0)

4.4 Localisation de la pointe de test et des zones d'accrochage


Test point position and coupling zone

La position de la touche de test et des zones d'appui du boîtier sur le moyen de contrôle sont spécifiées sur le plan page 3/3.

The test point position and the support zones of the housing on the checking means are specified on drawing page 3/3

tyco


Electronics

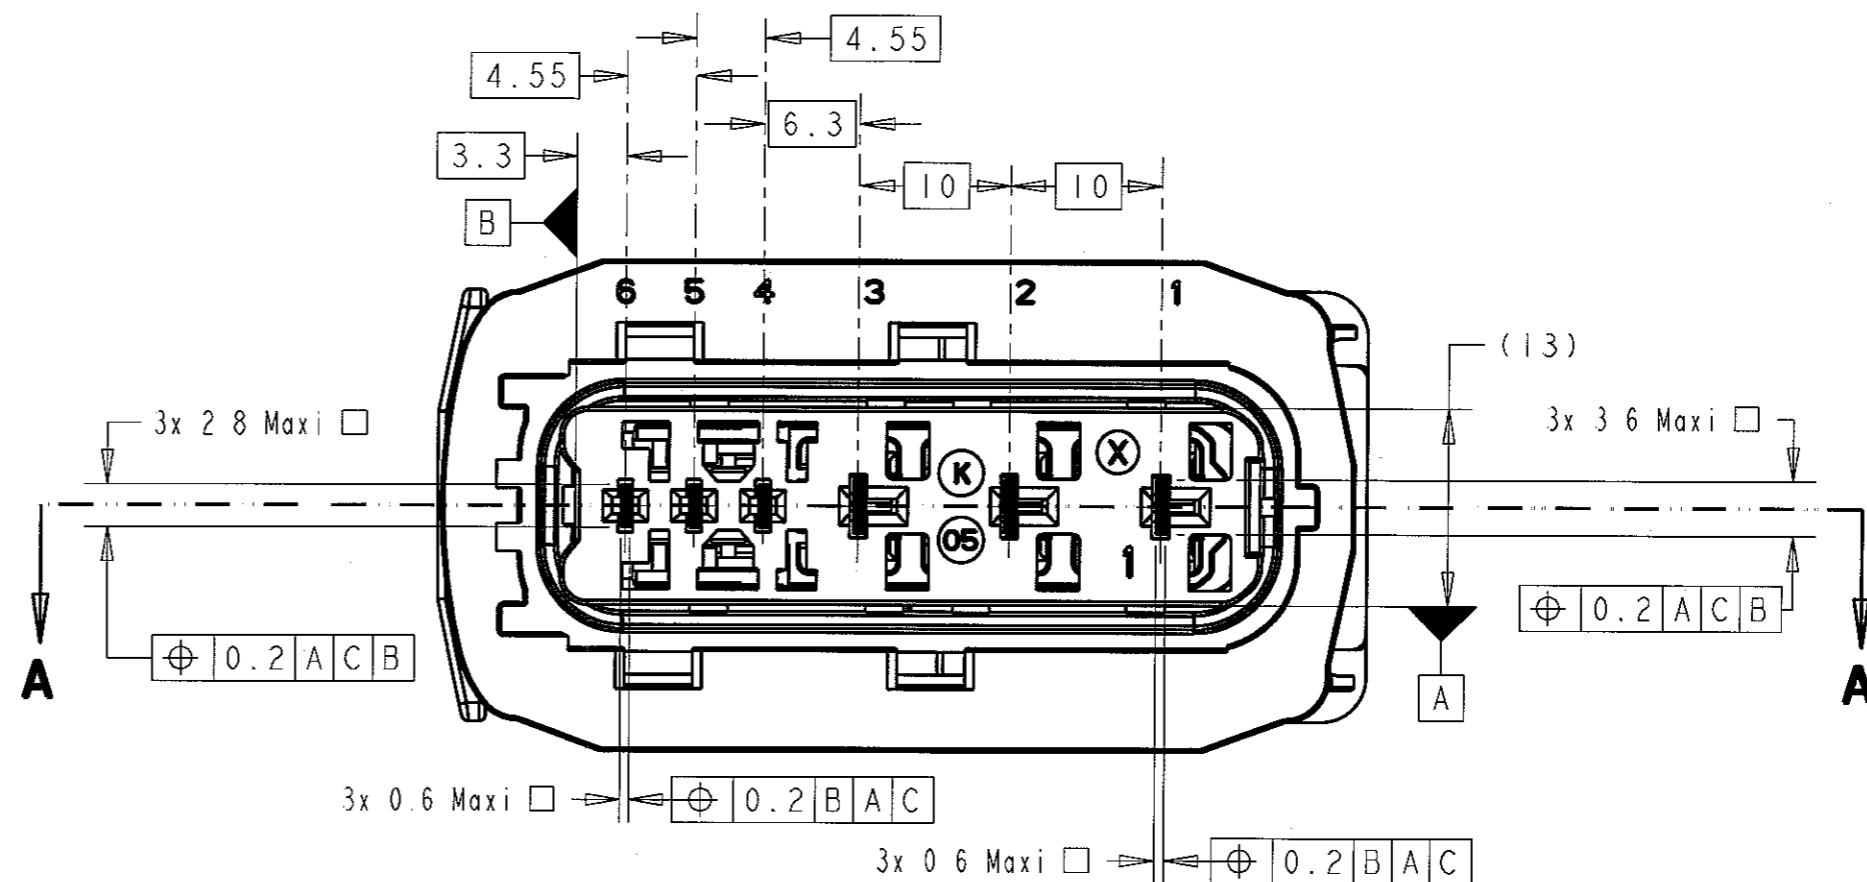411-15704**POSITION DES POINTES DE TEST / ELECTRICAL TESTS LOCATION****NOTA / NOTES :**

- ELEMENTS EXTERIEURS DOIVENT RESPECTER IMPERATIVEMENT LE PLAN D'INTERFACE N°: 1544942-C
- (X) = POUR INFORMATION UNIQUEMENT
- □ = DIMENSIONS DES POINTES DE TEST

**COUPE A-A
SECTION A-A**

- EXTERNAL COMPONENTS MUST FULLY IN ACCORDANCE WITH INTERFACE DRAWING No. 1544942-C
- (X) = ONLY FOR INFORMATION
- □ = TEST POINTS DIMENSIONS

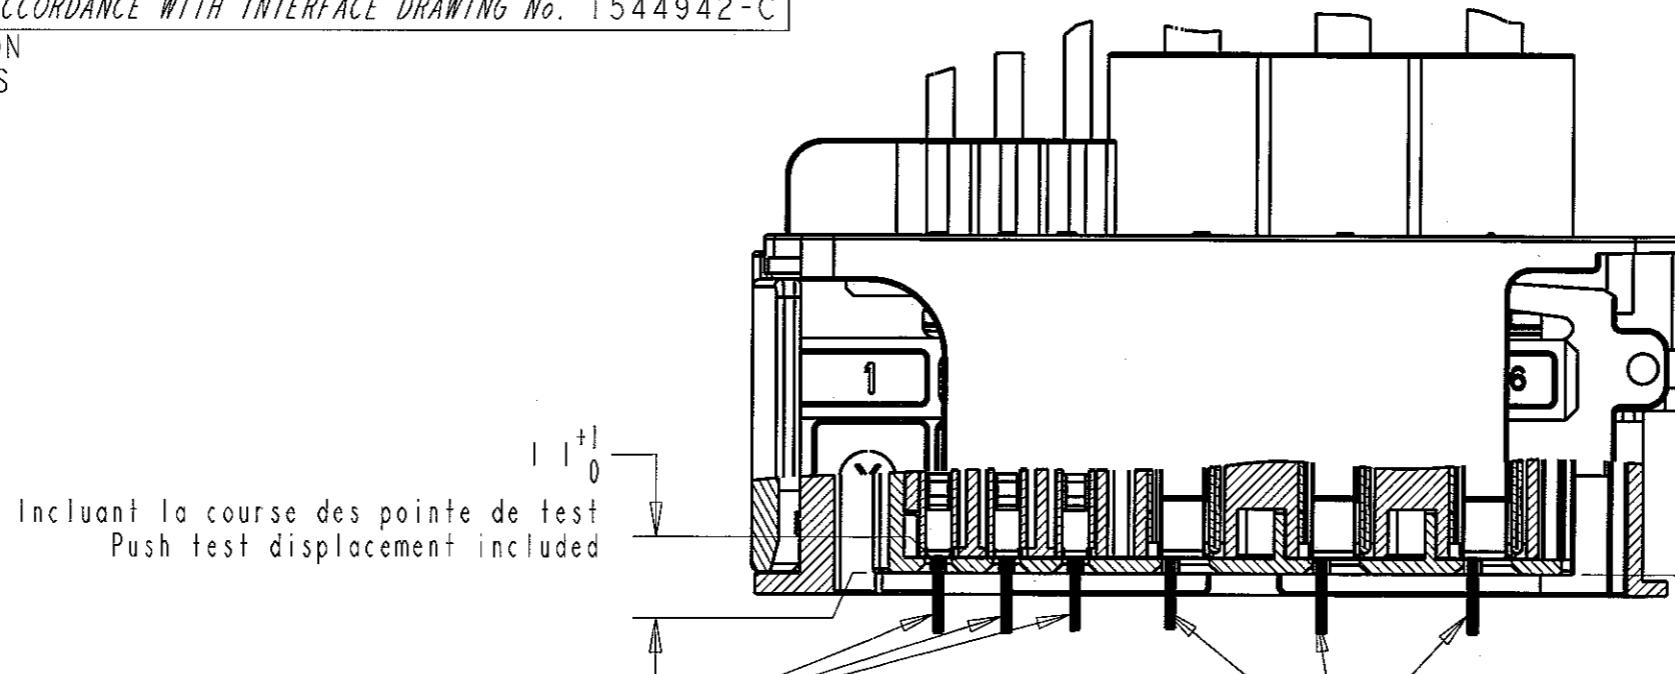

SYMBOLISATION POINTES DE TEST
ALVEOLE 1.5mm
PUSH TEST SYMBOL
FOR 1.5mm CAVITY

SYMBOLISATION POINTES DE TEST
ALVEOLE 2.8mm
PUSH TEST SYMBOL
FOR 2.8mm CAVITY